



ОГН9.РУ.1102



ОКПД 2: 26.30.50.120  
ТН ВЭД ЕАЭС: 8531 10

# Паспорт

**Выносное табло расширения**

**«Посейдон-Н-ТР»**

АСТА.425543.028 ПС

**Санкт-Петербург  
2021 г**



## **Оглавление**

Оглавление.....	3
1 Основные сведения об изделии .....	4
2 Основные технические данные и характеристики.....	5
3 Комплектность.....	7
4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика).....	8
5 Упаковка, транспортировка, консервация и хранение .....	9
6 Свидетельство об упаковывании .....	11
7 Свидетельство о приёмке .....	12
8 Работа с прибором.....	13
9 Маркировка.....	14
10 Порядок представления рекламаций .....	15
11 Свидетельство о вводе в эксплуатацию .....	16
12 Сведения об утилизации.....	17
Список сокращений .....	18

## **1 Основные сведения об изделии**

1.1 Наименование изделия:

- выносное табло расширения (далее – Прибор);
- децимальный номер изделия (см. Таблица 1 - Основные сведения).

1.2 Прибор предназначен для совместной работы с приборами в составе системы «Посейдон-Н-Е» и служит для индикации текущего состояния зон пожарной сигнализации, направлений пожаротушения или насосных станций.

1.3 Прибор соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123 от 22.07.2008).

1.4 Сертификаты соответствия:

- № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00154/20 (с 30.12.2020 по 29.12.2025);
- № ОГН9.RU.1102.В00040 (с 17.06.2020 по 16.06.2023).

1.5 Приборы выпускаются в различных вариантах исполнения.

Таблица 1 - Основные сведения

Модификация	Децимальный номер	Условия эксплуатации
Посейдон-Н-ТР	АСТА.425543.028	настенное исполнение

Примечание – оборудование может выпускаться по специальным требованиям заказчика при заполнении опросного листа или по отдельному техническому заданию.

## **2 Основные технические данные и характеристики**

### **2.1 Основные технические данные и характеристики.**

Таблица 2 - Основные технические данные и характеристики

Параметр	Значение
<b>Общие технические характеристики</b>	
Количество индицируемых зон (направлений)	до 32
Количество выносных табло расширения, подключаемых к табло Посейдон Н-Т-Е	до 7
Количество индицируемых насосных станций	до 2
Количество зон (направлений), индицируемых на табло совместно с выносными табло расширения	до 256 из 1022
Степень защиты оболочки в настенном исполнении	IP20
Диапазон рабочих температур	от плюс 5 до 50 С
Относительная влажность, без конденсации влаги	93% при плюс 40 С
Габаритные размеры настенного прибора (ШхВхГ), мм	322x130x48
Масса не более, кг	1,3
<b>Параметры электропитания прибора</b>	
Напряжение питания постоянного тока , В	24
Потребление от сети постоянного тока в дежурном режиме, мА	40
Потребление от сети постоянного тока в режиме «Пожар», мА	70
Примечание - В случае заказа исполнения приборов в 19" стойку, заполняется опросный лист.	

2.2 Внешний вид прибора, в настенном исполнении.

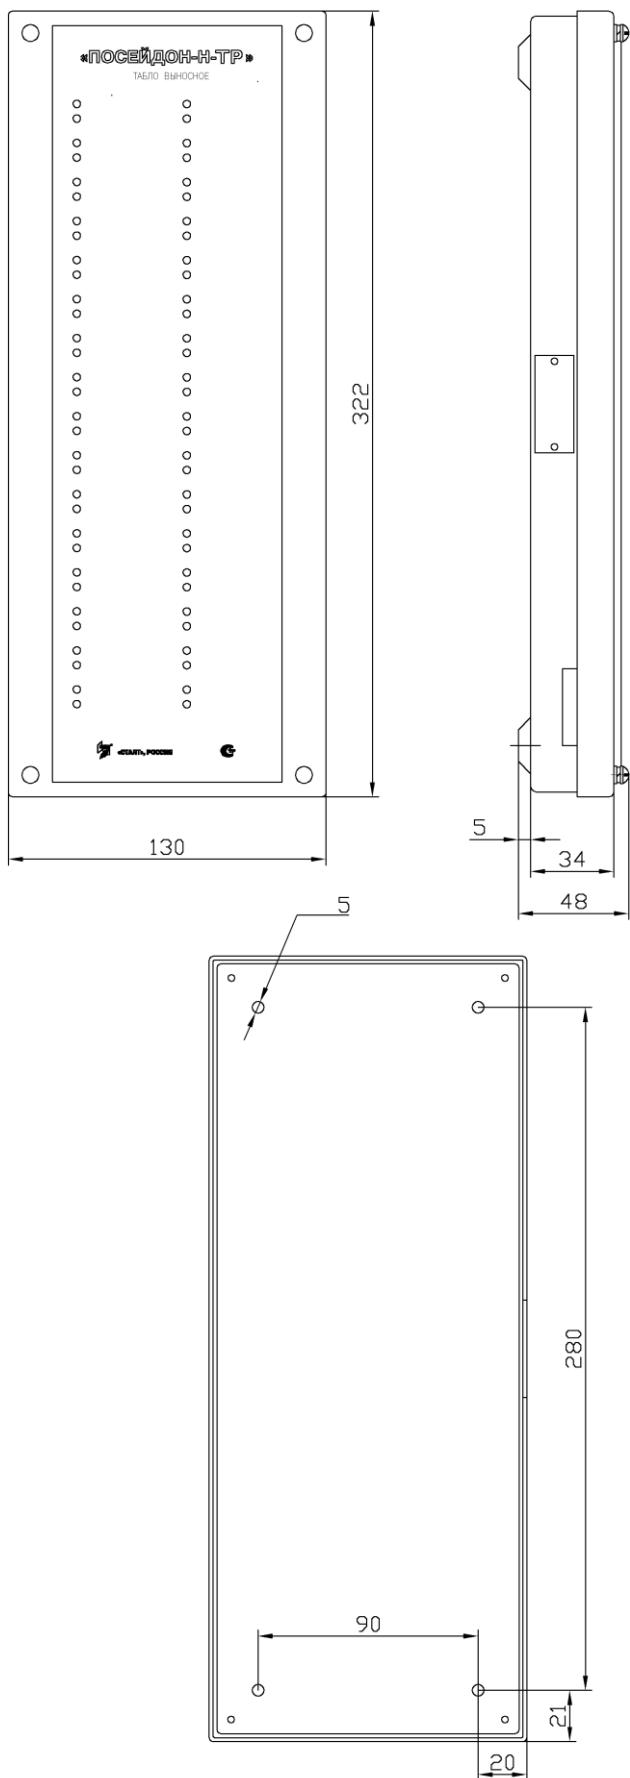


Рисунок 1 - Внешний вид прибора, в настенном исполнении

### **3 Комплектность**

3.1 Комплект поставки.

Таблица 3 - Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт
<input type="checkbox"/> АСТА.425543.028	«Посейдон-Н-ТР»	1
Документация		
АСТА.425543.028 ПС	Паспорт	1
Упаковочные материалы		
	Упаковка	1

## **4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)**

### **4.1 Ресурсы, сроки службы и хранения**

4.1.1 Срок службы прибора не менее 10 лет.

4.1.2 Средняя наработка на отказ составляет ( $R_{oc} = 0,97$ ) не менее 40 000 ч.

Примечание – указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

### **4.2 Гарантии изготовителя (поставщика)**

4.2.1 Гарантийный срок эксплуатации прибора - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления прибора.

4.2.2 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 при соблюдении потребителем условия транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2.3 Гарантии изготовителя прекращают свои действия в случае наличия механических повреждений, несанкционированного вмешательства во внутреннюю схему прибора, использования прибора в условиях (режимах), не предусмотренных настоящим паспортом.

4.2.4 Изготовитель не несёт ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

4.2.5 Изготовитель заключает договоры на монтажные работы и техническое обслуживание прибора. При этом гарантийный срок увеличивается до пяти лет.

4.2.6 Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прибора, не ухудшающих его технические характеристики.

## **5 Упаковка, транспортировка, консервация и хранение**

5.1 Консервация производится путём упаковки очищенного от грязи и пыли сухого прибора в полиэтиленовый пакет с осушителем (силикагель, не менее 30 г).

Транспортировка и хранение производится только в таре завода-изготовителя.

Свободное пространство заполняется картоном или соответствующими упаковочными материалами.

5.2 Транспортировка прибора допускается в упаковке изготовителя всеми видами транспорта на любое расстояние при соблюдении правил, действующих на транспорте данного вида, и следующих условий:

- перевозка должна производиться в крытых транспортных средствах;
- расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стены транспортных средств;
- указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах следования от отгрузки производителем до монтажа на объекте.

5.3 Температура окружающего воздуха при транспортировке:

- от минус 50 до плюс 50 °C;
- верхнее значение относительной влажности 93 % при плюс 40 °C.

5.4 Условия хранения в упаковке должны соответствовать условиям 1(Л) пункта 10 ГОСТ 15150-69.

Таблица 4 - Условия хранения в упаковке

Условия хранения	Обозначение условий хранения изделий			Климатические факторы		
	Основное	Вспомогательное		Температура воздуха, °C		Относительная влажность воздуха
		Буквенное	Текстовое	Верхнее значение	Нижнее значение	
Отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах	1	A	Отапливаемое хранилище	40	5	Не более 80 % при 25 °C
Хранилище с регулируемой влажностью	1.1	-	Хранилище с регулируемой влажностью	50	- 60	Верхнее - 40 % при 50 °C
Хранилище с регулируемой температурой и влажностью	1.2	-	Хранилище с регулируемой температурой и влажностью	15	5	Верхнее - 55 % при 15 °C



## **6 Свидетельство об упаковывании**

Прибор АСТА.425543.028 зав. №\_\_\_\_\_  
упакован ООО «СТАЛТ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей  
технической документации.

---

Должность

---

Личная подпись

---

Расшифровка подписи

---

Год, месяц, число

## **7 Свидетельство о приёмке**

Прибор АСТА.425543.028 зав. №\_\_\_\_\_

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.\_\_\_\_\_

Личная подпись

/\_\_\_\_\_/

Расшифровка подписи

Год, месяц, число

## **8 Работа с прибором**

### **8.1 Меры безопасности**

К работе с прибором допускается только персонал, изучивший настоящий Паспорт, а также «Руководство по эксплуатации на систему Посейдон-Н-Е».

При установке, монтаже и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также ПУЭ.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

### **8.2 Размещение и монтаж**

К монтажу допускается специалисты, имеющие сертификат от производителя оборудования. Монтаж аппаратуры на месте эксплуатации должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, 123-ФЗ, паспорта на данный прибор и представителями организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

### **8.3 Подготовка к работе, эксплуатация и техническое обслуживание**

При подготовке прибора к работе и техническом обслуживании должны соблюдаться все требования мер безопасности, указанные в настоящем паспорте.

Перечень работ, производимых при монтаже, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании, ремонте и переконсервации прибора указан в руководстве по эксплуатации. О проведении указанных работ делаются соответствующие записи в настоящем Паспорте и в документации согласно РД25.964-90, ГОСТ 54101-2010.

## **9 Маркировка**

Маркировка прибора содержит:

- наименование или условное обозначение;
- товарный знак предприятия изготовителя;
- заводской порядковый номер;
- год и месяц изготовления.

## **10 Порядок представления рекламаций**

При отказе прибора в период гарантийного срока эксплуатации либо по окончании гарантийного срока потребителю необходимо:

10.1 Направить в адрес ООО «СТАЛТ» претензию (Гарантийное письмо) на имя Генерального директора ООО «СТАЛТ», содержащую:

- наименование и обозначение прибора, его заводской серийный номер, дату выпуска и дату ввода в эксплуатацию;
- условия эксплуатации ( хранился на складе);
- требование гарантийного ремонта в случае, если гарантийный срок не истёк;
- гарантии оплаты, в случае постгарантийного ремонта.

10.2 Составить Акт передачи оборудования в ремонт, с указанием наименования прибора, его заводского номера, даты выпуска и описания дефекта (отказа).

10.3 Заполнить Бланк для отправки прибора заказчику после ремонта.



**Внимание! Все пункты обязательны для заполнения!**

10.4 Прибор в упаковке с Актом передачи, Бланком для отправки после ремонта и паспортом направить по адресу:

**197349, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.20, лит А.**

**ООО «СТАЛТ» тел. (812) 327-43-71, факс (812) 327-43-41.**

**E-mail: headoffice@stalt.ru**

Бланк Акта передачи оборудования в ремонт и Бланк для отправки оборудования после ремонта находятся на сайте компании [www.stalt.ru](http://www.stalt.ru) в разделе Услуги / Ремонт оборудования.

## **11 Свидетельство о вводе в эксплуатацию**

Прибор АСТА.425543.028 зав. №\_\_\_\_\_  
Изготовитель ООО «СТАЛТ»

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Дата ввода в эксплуатацию на \_\_\_\_\_

---

(наименование предприятия (организации), краткая характеристика объекта и его адрес)

---

(наименование предприятия (организации), краткая характеристика объекта и его адрес)

---

М.П.\_\_\_\_\_  
подпись представителя  
монтажной (сервисной) организации

М.П.\_\_\_\_\_  
подпись лица,  
ответственного за эксплуатацию

---

Год, месяц, число

---

Год, месяц, число

Лицензия № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

## **12 Сведения об утилизации.**

12.1 В составе материалов, применяемых в приборе, не содержатся вещества, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации изделия.

12.2 В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные металлы в количествах, пригодных для сдачи.

12.3 После окончания срока службы прибора, провода и кабели, входящие в его состав, при выводе их из эксплуатации, подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.98. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утверждённым Постановлением Правительства РФ №340 от 23.05.2002г.

## **Список сокращений**

ГОСТ	- Государственный стандарт
ОТК	- отдел технического контроля
ПС	- паспорт
ПУЭ	- правила устройства электроустановок
РД	- руководящий документ
ТУ	- технические условия
ФЗ	- Федеральный закон



## **Адрес ГК «СТАЛТ»**

---

197349, Россия, г. Санкт-Петербург, а/я 792  
Офис: 197349, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Ново-Никитинская, д.20, лит. А.  
Тел.: (812) 327-43-71  
Факс: (812) 327-43-41  
e-mail: [headoffice@stalt.ru](mailto:headoffice@stalt.ru)  
<http://www.stalt.ru>